


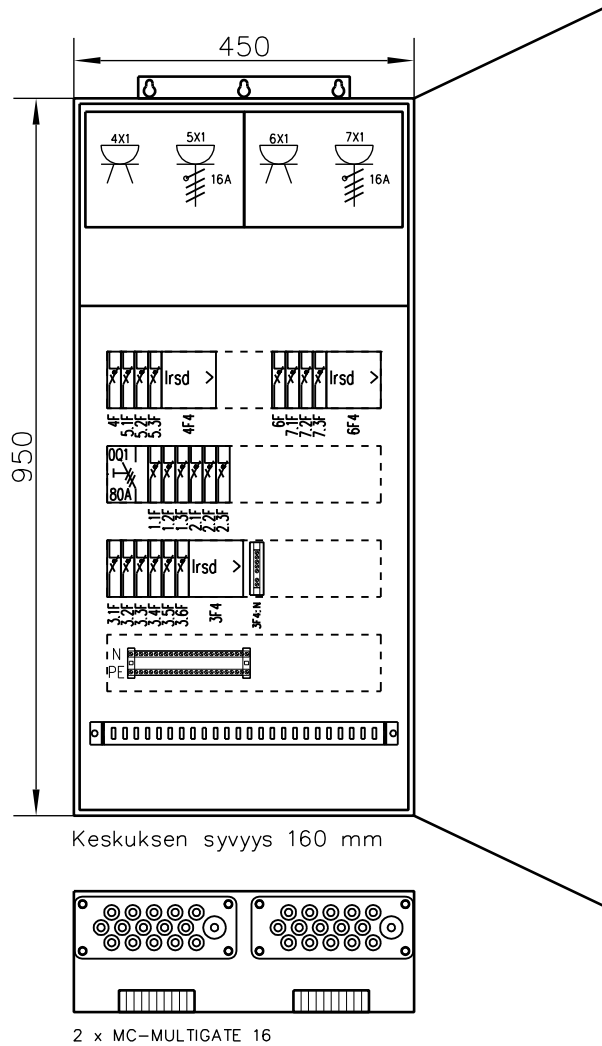

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3427462	Nimellinen tasoisuskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	basset	3812M+PR2		4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{NA} / A	U _N / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _N	400 V	Nimellisteho	Pistorasieryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojajärjestelmä	50 Hz
Nimellisvirran nimellisjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	I _{NA}	50 A	Ympäristöolosuhteet	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I _{NC}	- A	EMC-käyttöympäristö	Normaalit
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	A ja B
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		- kg

basset

UTU	UTU OY	CE	FI
MADE IN FINLAND			
MALLI	basset 3812M+PR2		
I _{NA}	50 A	EN	61 439-3
U _N	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
 Keskustunnus

Lehti	1/2	Arkistotunnus
Piir.	n:o	

3427462

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C16		
	2.2		C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	3.4		C16		
	3.5		C16		
	3.6		C16		
	4	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	5.1		C16		
	5.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	5.3		C16		
	6	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	7.1		C16		
	7.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	7.3		C16		