


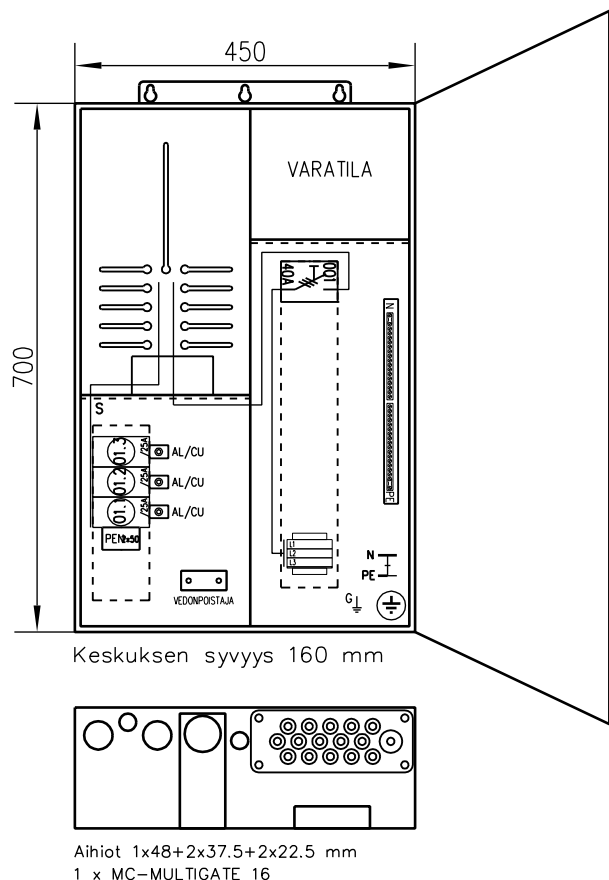

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3426200	Nimellinen tasoisuskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	beagle	3400P25		4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{NA} / A	U _N / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _N	400 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{NA}	25 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{NC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{CW 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

beagle

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI beagle 3400P25

I_{NA} 25 A EN 61 439-3

U_N 400 V IP 34

F 50 Hz TYÖ N:O

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012
Tark.	TV	Muutos	RP/1.6.2021
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	3426200

