


Keskukseen syvyys 160 mm

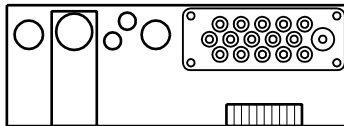

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426203	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	beagle 3406P25+PR-Y	Nimellisteho	50 Hz
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW
Nimellisjännite	U_n	400 V	Pistorasieryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojajärjestelmä
Nimellisjännite	U_i	400 V	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I_{nA}	25 A	Ympäristöolot
Nimellisvirta, piirit	I_{nC}	- A	Normaalit
Terminen rajavirta	$I_{cw 1s}$	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö
Dynaaminen rajavirta	I_{pk}	- kA	A ja B
		Paino	- kg

beagle

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	beagle 3406P25+PR-Y		
I_{nA}	25 A	EN	61 439-3
U_n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	23.12.2014
Tark.	TV	Muutos	RS/30.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2

Arkistotunnus

Piir. n:o

3426203

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L,N,PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAAOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²) Yhdistelmälijännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)	/25		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>					
	1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	<p>Suunn. JK Tark. TV Hyv. PK</p>	<p>Pvm. 23.12.2014 Muutos RS/30.3.2023 Suhde</p>	<p>PÄÄKAAVIO Keskustunnus</p>	<p>Lehti 2/2 Piir. n:o</p>	<p>Arkistotunnus 3426203</p>
--	---	--	--	--------------------------------	--