


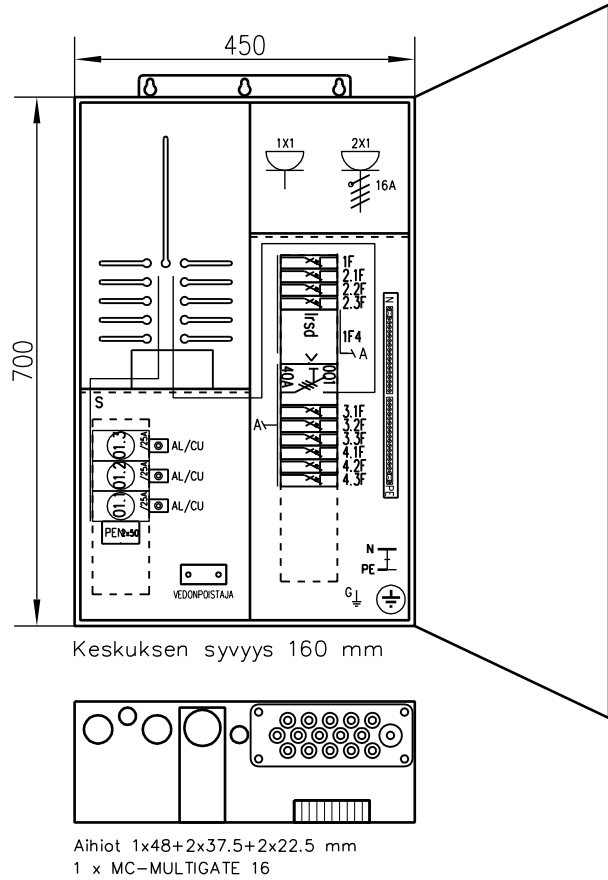

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426206	Nimellinen tasoituskertoimen	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli beagle 3406P25+PR			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
Nimellisyännite	Un	400 V	Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisyännite	- V	Nimellistajuus	50 Hz
Nimelliseristysyännite	Ui	400 V	Suojaus sähköiskulta
Nimellisyirta, keskus	InA	25 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisyirta, piirit	InC	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	Icw Is	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

beagle

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI beagle 3406P25+PR

InA 25 A EN 61 439-3

Un 400 V IP 34

F 50 Hz TYÖ N:o

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	RP/2.11.2021
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	3426206

