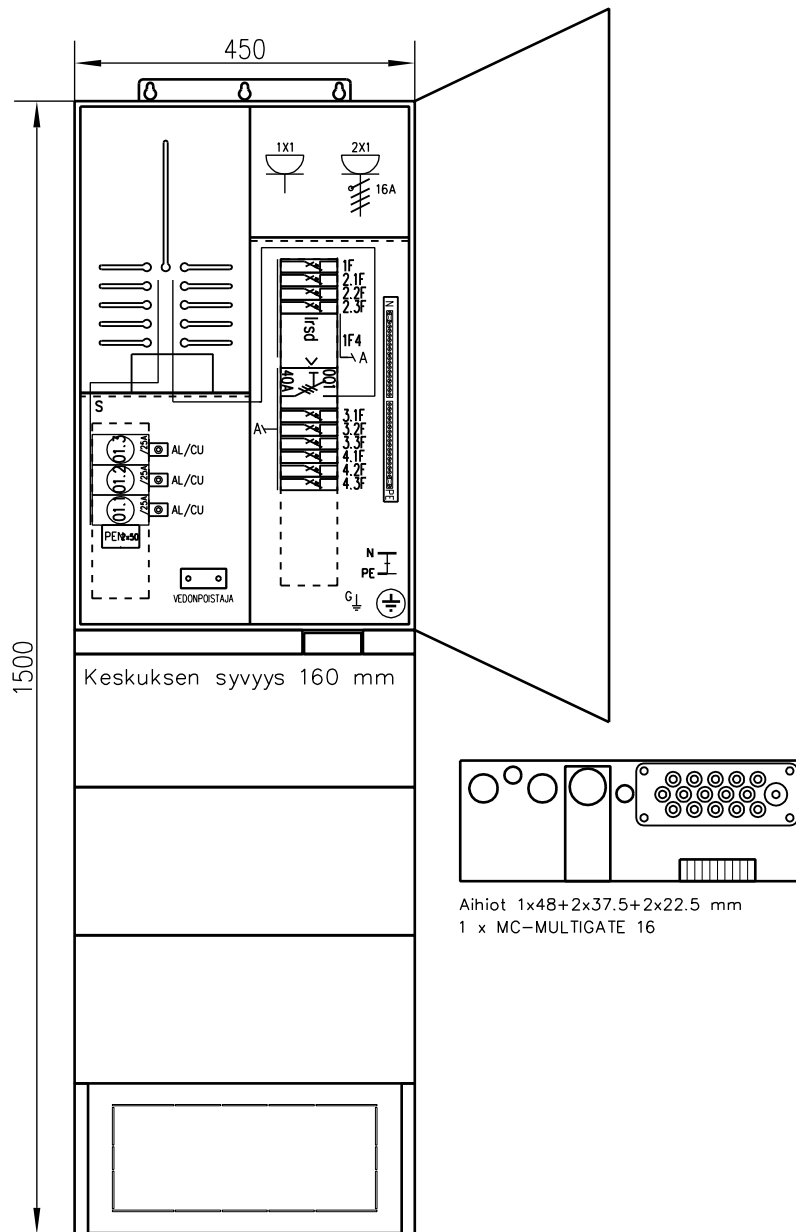


Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426207	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli beagle 3406P25+PR+JAL			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
Nimellisjännite	Un	400 V	Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistajuuus	50 Hz
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojaus sähköiskulta
Nimellisivirta, keskus	InA	25 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisivirta, piirit	InC	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	Icw Is	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

beagle

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI beagle 3406P25+PR+JAL

InA 25 A EN 61 439-3

Un 400 V IP 34

F 50 Hz TYÖ N:o

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	RP/2.11.2021
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	3426207

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
KESKUKSEN ULKOPUOLELLA	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/25		
KESKUKSEN SINETÖITY OSA	1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
TILAVARAUS 10 MOD	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		