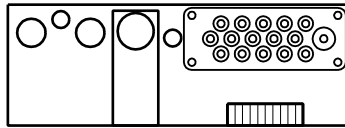


Keskuksen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIMEN LÄHEISYYTEEN KILPI:

HUOM! ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ. KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE, MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA. MITTAUKSEN JÄLKEEN PALAUTA N- JA PE-KISKON YHDISTYS!

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3426219	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	BEAGLE3806P63+PR50A		Nimellistajuuus	50 Hz
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	PH / kW	Pistorasiaryhmät 0,7
Nimellisjännite	U _n 400 V		Suojajous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Apupiirin nimellisjännite	- V		Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisristysjännite	U _i 400 V		Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, keskus	I _{nA} 50 A		EMC-käyttöympäristö	A ja B
Nimellisvirta, piirit	I _{nc} - A		Paino	- kg
Terminen rajavirta	I _{cw 1s} < 10 kA			
Dynaaminen rajavirta	I _{pk} - kA			

beagle

UTU OY MADE IN FINLAND		CE
MALLI BEAGLE3806P63+PR50A		
I _{nA} 50 A	EN 61 439-3	
U _n 400 V	Valm.	
F _n 50 Hz	Valm.nro	3426219
IP 34	Työnro	

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

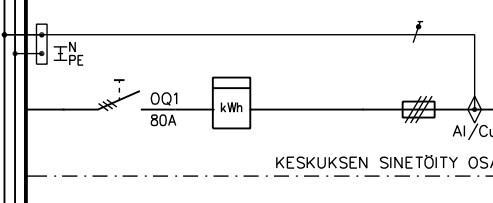








Suunn.	RP	Pvm.	18.2.2021
Tark.	JK	Muutos	RS/30.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

Arkistotunnus

3426219

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L,N,PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
 <p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
	1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		
<p>TILAVARAUS 7 MOD</p>					

Suunn. RP	Pvm. 18.2.2021	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos RS/30.3.2023	Keskustunnus	Piir. n:o	3426219
Hyv. PK	Suhde			