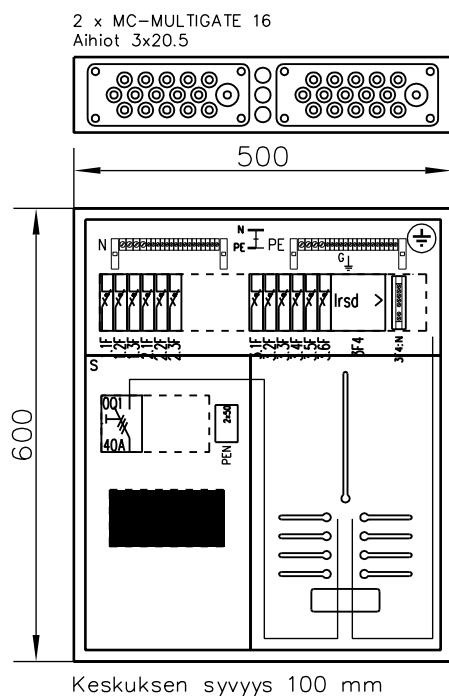


EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332087	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	boxer 3412K V			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellijännite	U _n	400 V	Nimellitaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellijännite	-	V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

boxer

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI boxer 3412K V

I_{nA} 35 A EN 61 439-3

U_n 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:0

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS