



2 x MC-MULTIGATE 16  
Aihiot 3x20,5

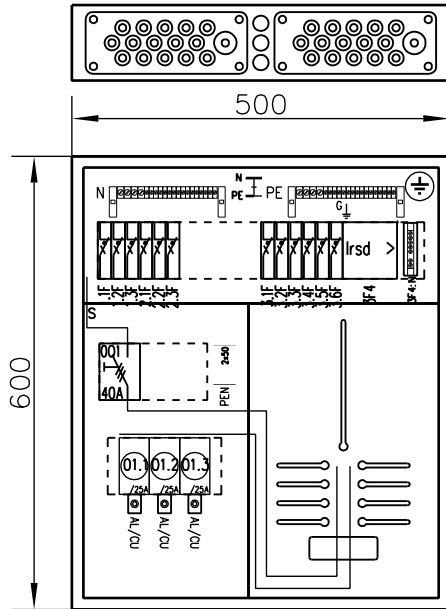

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332064	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	boxer 3412P25 V		Nimellistajuuus	50 Hz
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW	
Nimellisjännite	U <sub>n</sub> 400 V		Suojajuus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Apupiirin nimellisjännite	- V		Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	25 A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nc</sub>	- A	Paino	- kg
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA		
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA		

**boxer**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	boxer 3412P25 V		
I <sub>nA</sub>	25 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RS/31.3.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3332064

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p> <p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p> <p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p> <p>3L+N+PE</p> <p>QO1 40A kWh</p> <p>Al/Cu</p> <p>L1, L2, L3</p> <p>3F 4 4x25A/30mA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5–50mm <sup>2</sup> )	/25		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C16		
	2.2		C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	3.4		C16		
	3.5		C16		
	3.6		C16		

**UTU OY**  
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
 Puh. 02-550 800  
 www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019
Tark.	JK	Muutos	RS/31.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	

**PÄÄKAAVIO**  
 Keskustunnus

Lehti 2/2  
 Arkistotunnus  
 Piir. n:o  
**3332064**