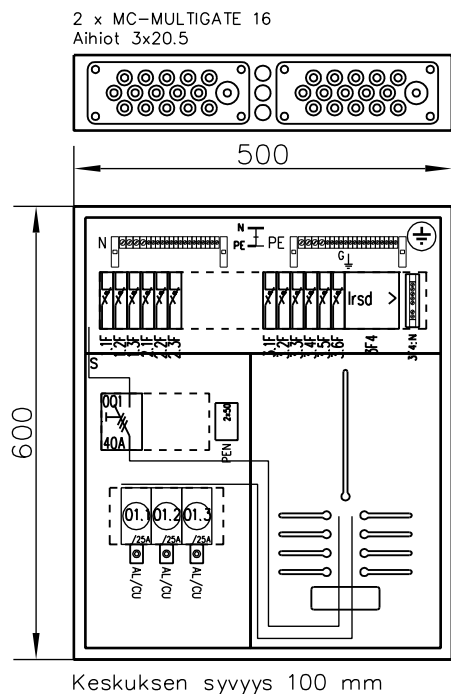


PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332064	Nimellinen tasoisuskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	boxer 3412P25 V			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{NA} / A	U _N / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _N	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{NA}	25 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{NC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

boxer

UTU UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI boxer 3412P25 V

I_{NA} 25 A EN 61 439-3

U_N 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:0

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. RP Pvm. 7.1.2019
Tark. JK Muutos RP/1.6.2021
Hyv. PK Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2 Arkistotunnus
Piir. n:o

3332064

