


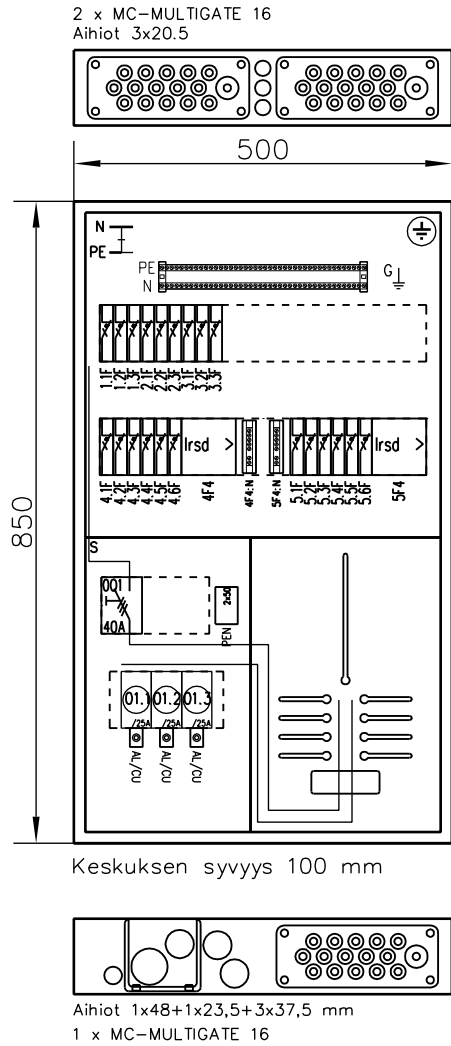

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332070	Nimellinen tasoisuskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	boxer 3421P25 V			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	25 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pK}	- kA		

boxer

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI

I_{nA} EN

U_n IP

F TYÖ N:O

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn. **RP** Pvm. **7.1.2019**
 Tark. **JK** Muutos **RP/1.6.2021**
 Hyv. **PK** Suhde **1:10 (A4)**

KOKOONPANOKUVA
 Keskustunnus

Lehti **1/2** Arkistotunnus
 Piir. n:o

3332070

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/25		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C16		
	2.2		C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
	4.4		C16		
	4.5		C16		
	4.6		C16		
	5.1		C10		
	5.2		C10		
	5.3		C10		
	5.4		C16		
	5.5		C16		
	5.6		C16		