



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5

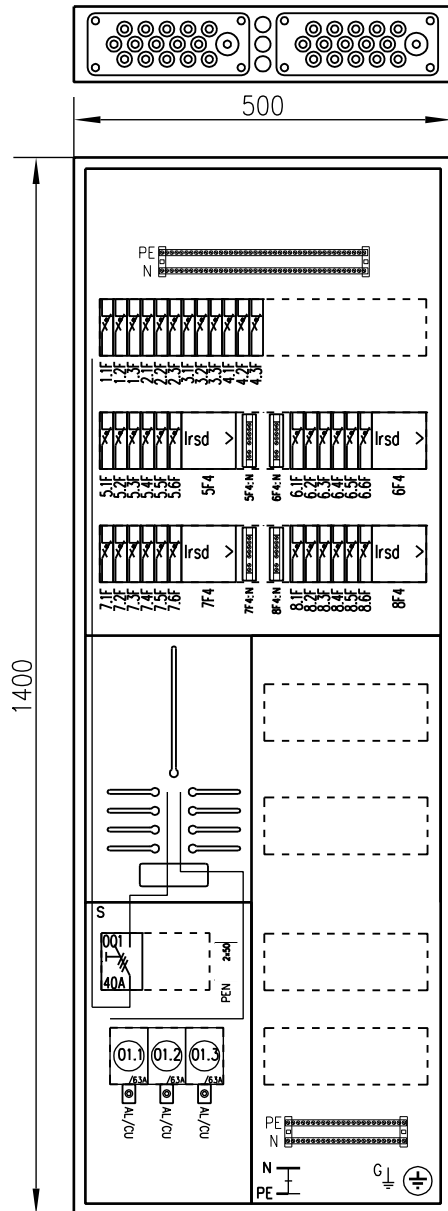

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332074	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	boxer 3436P63 V		Nimellistajuuus	50 Hz
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	Ph / kW	
Nimellisjännite	U _n	400 V	Suojajuus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisestisyjännite	U _i	400 V	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	35 A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	Paino	- kg
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA		
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

boxer

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	boxer 3436P63 V		
I _{nA}	35 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:0	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019
Tark.	JK	Muutos	RS/31.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/3
Piir. n:o

Arkistotunnus

3332074

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C10		
	2.2		C10		
	2.3		C10		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		
	5.1		C10		
	5.2		C10		
	5.3		C10		
	5.4		C16		
5.5		C16			
5.6		C16			
6.1		C10			
6.2		C10			
6.3		C10			
6.4		C16			
6.5		C16			
6.6		C16			

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019
Tark.	JK	Muutos	RS/31.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	

PÄÄKAAVIO
 Keskustunnus

Lehti 2/3 Arkistotunnus
 Piir. n:o
3332074

