



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5

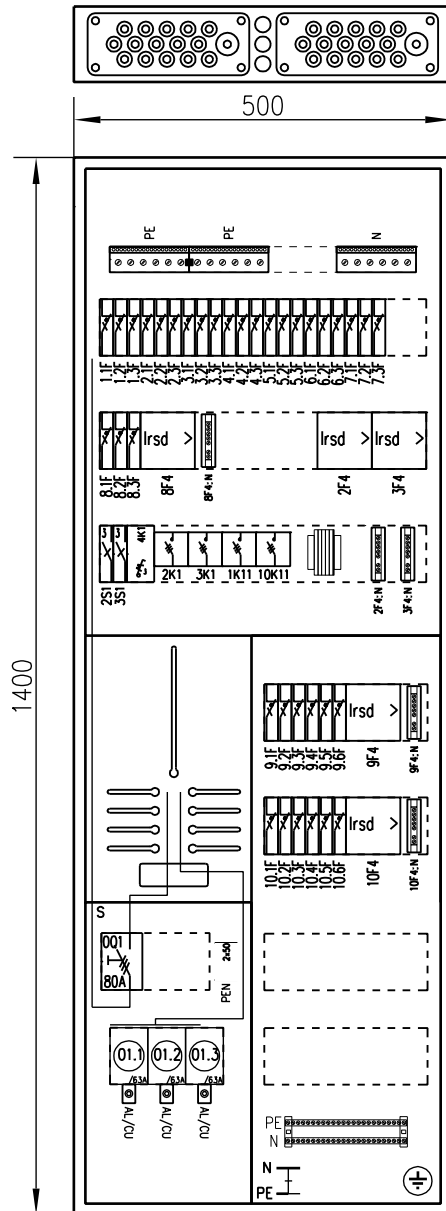

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332022	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	boxer 3836+SLY1.2J2T		4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistaajuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Ympäristöolot
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Paino
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	

boxer

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	boxer 3836+SLY1.2J2T		
InA	50 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	12345

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012
Tark.	TV	Muutos	RS/31.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/3	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
3332022		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33, 55)			
		Yöajan apurele			
		Kiukaan apurele			
	1.1	Ohjauksjännite	C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C10		
	2.2	Varaava lämmitys	C10		
	2.3		C10		
		Varaavan lämmityksen ohjaukskytkin			
	3.1		C10		
	3.2	Varaava lämmitys	C10		
	3.3		C10		
		Varaavan lämmityksen ohjaukskytkin			
	4.1		C10		
	4.2	Lämminvesivaraaja	C10		
	4.3		C10		
	5.1		C10		
	5.2		C10		
5.3		C10			
6.1		C16			
6.2		C16			
6.3		C16			
7.1		C16			
7.2		C16			
7.3		C16			
8.1		C16			
8.2		C16			
8.3		C16			

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. JK	Pvm. 18.12.2012	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/3	Arkistotunnus
	Tark. TV	Muutos RS/31.3.2023		Keskustunnus	
	Hyv. PK	Suhde			

