


HUOM! ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI
PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ.
KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE,
MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA.

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332139	Nimellinen tasoisuserroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	BULLDOG3842-1200			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw} 1s	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

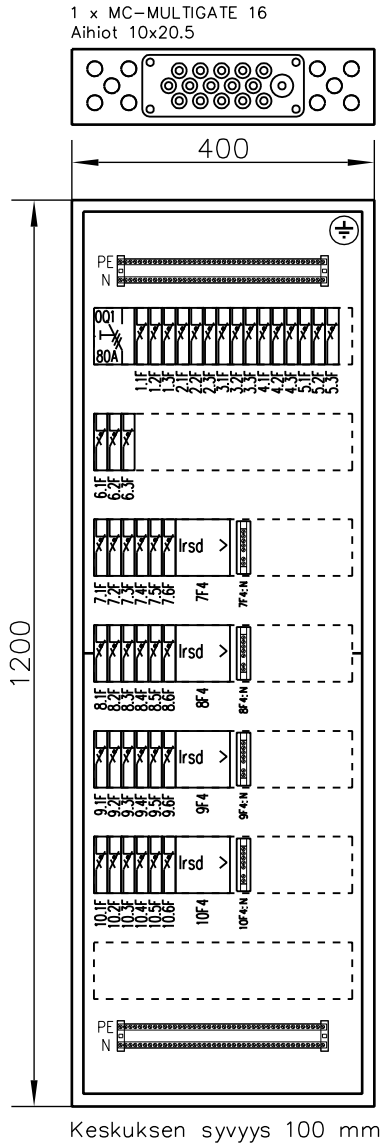

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI BULLDOG3842-1200

I_{nA} 50 A EN 61 439-3

U_n 400 V Valm.

F_n 50 Hz Valm.nro 3332139

IP 30 Työnro

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RS	Pvm.	22.12.2025
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/3
Piir. n:o

Arkistotunnus

3332139

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C10		
	2.2		C10		
	2.3		C10		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		
	5.1		C16		
	5.2		C16		
	5.3		C16		
	6.1		C16		
	6.2		C16		
	6.3		C16		
	7.1		C10		
	7.2		C10		
	7.3		C10		
	7.4		C16		
	7.5		C16		
	7.6		C16		
	8.1		C10		
	8.2		C10		
	8.3		C10		
	8.4		C16		
	8.5		C16		
	8.6		C16		
	9.1		C10		
	9.2		C10		
	9.3		C10		
	9.4		C16		
	9.5		C16		
	9.6		C16		



UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.

RS

Pvm.

22.12.2025

PÄÄKAAVIO

Lehti

2 / 3

Arkistotunnus

Tark.

JK

Muutos

Keskustunnus

Piir. n:o

Hyv.

JP

Suhde

3332139

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
3L,N,PE 10F4 4x25A/30mA L1 L2 L3 L1 L2 L3					
	10.1		C10		
	10.2		C10		
	10.3		C10		
	10.4		C16		
	10.5		C16		
	10.6		C16		