


VÄRI RAL 7024

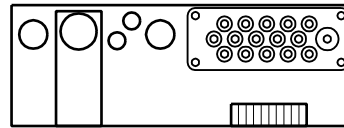

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA  
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT  
IRROTETTAVA  
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN  
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426387	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli collie 3806P00 1T+PR-Y JAL X 63A		Nimellisteho	50 Hz
Pl / kW	InA / A	U <sub>n</sub> / V	PH / kW
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	-	V	
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Suojaus sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	63 A	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nC</sub>	- A	Ympäristöolot Normaalit
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö A ja B
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA	Paino - kg

**collie**

<b>UTU</b>	UTU OY	<b>CE</b>	<b>FI</b>
	MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P00 1T+PR-Y JAL X 63A		
I <sub>nA</sub>	63 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU** **UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	7.3.2023	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3426387

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm <sup>2</sup> )  Yhdistelmäyljännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)	/00		
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
4.3		C10			
TILAVARAUS 16 MOD					

<p><b>UTU OY</b> AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. JK	Pvm. 7.3.2023	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
	Tark. JK	Muutos RS/3.4.2023		Keskustunnus	
	Hyv. PK	Suhde			

3426387