


Keskuksen syvyys 160 mm

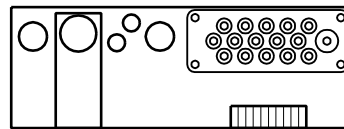

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426340	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	collie 3806P63 1T+PR+JAL		4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
Nimellisjännite	Un	400 V	Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistajuuus	50 Hz
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojaus sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Suojamaad. ja koteloointi
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	Icw Is	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

**collie**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 1T+PR+JAL	InA	50 A
		EN	61 439-3
		Un	400 V
		IP	34
		F	50 Hz
		TYÖ N:o	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	RP/2.11.2021
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
		3426340

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
<p>3L,N,PE</p> <p>POTENTIALIIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p> <p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p> <p>QO1 80A kWh</p> <p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p> <p>1F 4 4x25A/30mA</p> <p>L3 1X1</p> <p>L1 2X1</p> <p>L2</p> <p>L3</p> <p>L1</p> <p>L2</p> <p>L3</p> <p>TILAVARAUS 16 MOD</p>	01	Talokaapeli ( Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35 )	/63			
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.1		C16			
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.3		C16			
	3.1		C16			
	3.2		C16			
	3.3		C16			
	4.1		C10			
	4.2		C10			
	4.3		C10			

<p><b>UTU OY</b> AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utu.eu</p>	Suunn. JK	Pvm. 5.12.2013	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus	
	Tark. TV	Muutos RP/2.11.2021		Keskustunnus		Piir. n:o
	Hyv. PK	Suhde				

3426340