

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

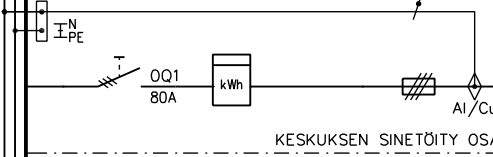
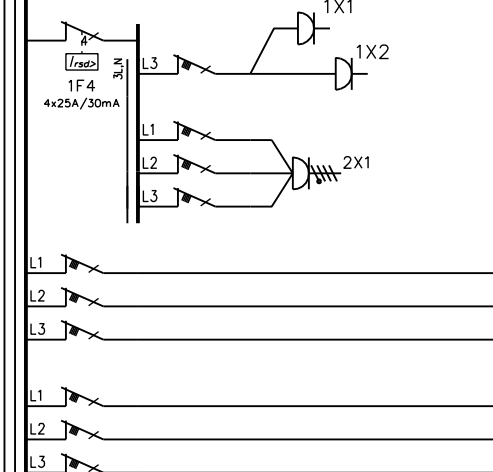
EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426340	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli collie 3806P63 1T+PR+JAL			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Nimellistaaajuus
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	50 Hz
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	Suojamaad. ja kotelointi
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Maadoitusjärjestelmä
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	TN-S järjestelmä
			Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg


collie

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 1T+PR+JAL		
I _{nA}	50 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3426340

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <ul style="list-style-type: none"> MAADOITUSELEKTRODI PUTKISTOMAADOITUS ANT. LAITTEIDEN MAAD. 					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p> 	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					

 <p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. JK Tark. TV Hyv. PK	Pvm. 5.12.2013 Muutos RS/3.4.2023 Suhde	PÄÄKAAVIO Keskustunnus	Lehti 2/2 Piir. n:o	Arkistotunnus <p style="text-align: right; font-size: 24px;">3426340</p>
--	----------------------------------	---	----------------------------------	------------------------	--