


VÄRI RAL 7024

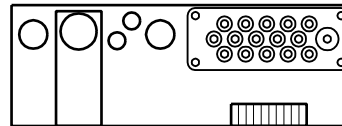

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426374	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli collie 3806P63 2T+PR-Y JAL X 63A			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Nimellistajuuks
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	50 Hz
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	63 A	Suojaus sähköiskulta
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	Suojamaad. ja kotelointi
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Maadoitusjärjestelmä
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	TN-S järjestelmä
			Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

collie

UTU	UTU OY		
	MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 2T+PR-Y JAL X 63A		
I _{nA}	63 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	5.5.2021	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3426374

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L,N,PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>					
<p>X1</p>		Ohjousriviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. RP	Pvm. 5.5.2021	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
	Tark. JK	Muutos RS/3.4.2023		Keskustunnus	
	Hyv. PK	Suhde			

3426374