

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426325	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8	
Malli collie 3806P63 2T+PR 63A			4--5 autom./vaihe 0,7	
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	
Nimellisjännite	Un	400 V	Pistorasiaryhmät 0,7	
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistajuuus	50 Hz	
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojous sähköiskulta	Suojomaa. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	InA	63 A	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Ympäristöolot	Normaalit
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Paino	- kg


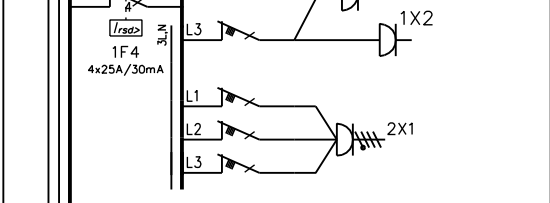
collie


	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 2T+PR 63A		
InA	63 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	RS/17.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
3426325		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L+N+PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
<p>KESKUKSEN SINETOITY OSA</p> <p>X1</p>		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	1	Pistorasiat 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					

 <p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. JK	Pvm. 5.12.2013	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
	Tark. TV	Muutos RS/17.3.2023	Keskustunnus	Piir. n:o	
	Hyv. PK	Suhde	3426325		