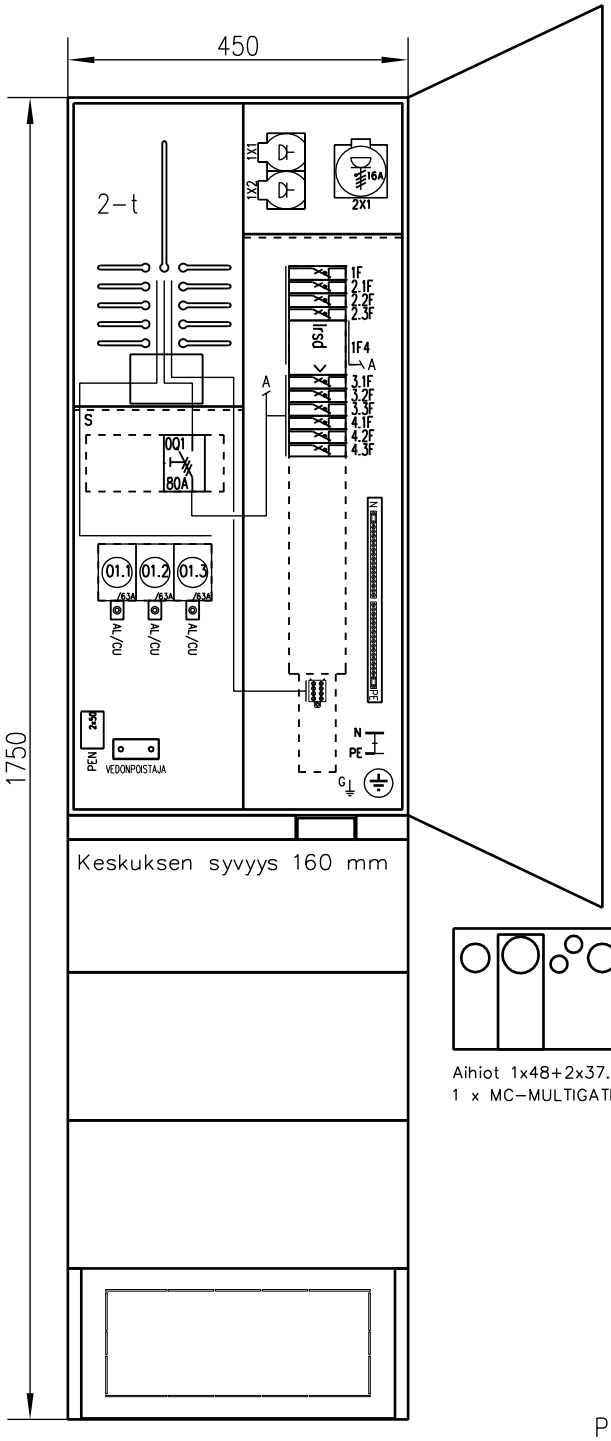

KESKUKSEN VÄRI RAL 7024

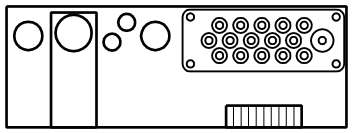

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIMEN LÄHEISYYTEEN KILPI:

HUOM! ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ. KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE, MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA. MITTAUKSEN JÄLKEEN PALAUTA N- JA PE-KISKON YHDISTYS!

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426373	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	COLLIE3806P632T+PRJALX63A		4--5 autom./vaihe 0,7
P_L / kW	I_{nA} / A | U_n / V | P_H / kW		6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U_n 400 V		Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistaajuus	50 Hz
Nimelliseristysjännite	U_i 400 V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	I_{nA} 63 A	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I_{nC} - A	Ympäristöolot	Normaalit
Terminen rajavirta	$I_{cw\ 1s}$ < 10 kA	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Dynaaminen rajavirta	I_{pk} - kA	Paino	- kg

collie

UTU OY
MADE IN FINLAND
CE

MALLI	COLLIE3806P632T+PRJALX63A		
I_{nA}	63 A	EN	61 439-3
U_n	400 V	Valm	
F_n	50 Hz	Valm.nro	3426373
IP	34	Työnro	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn. RP	Pvm. 5.5.2021	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus	
Tark. JK	Muutos RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)		3426373		

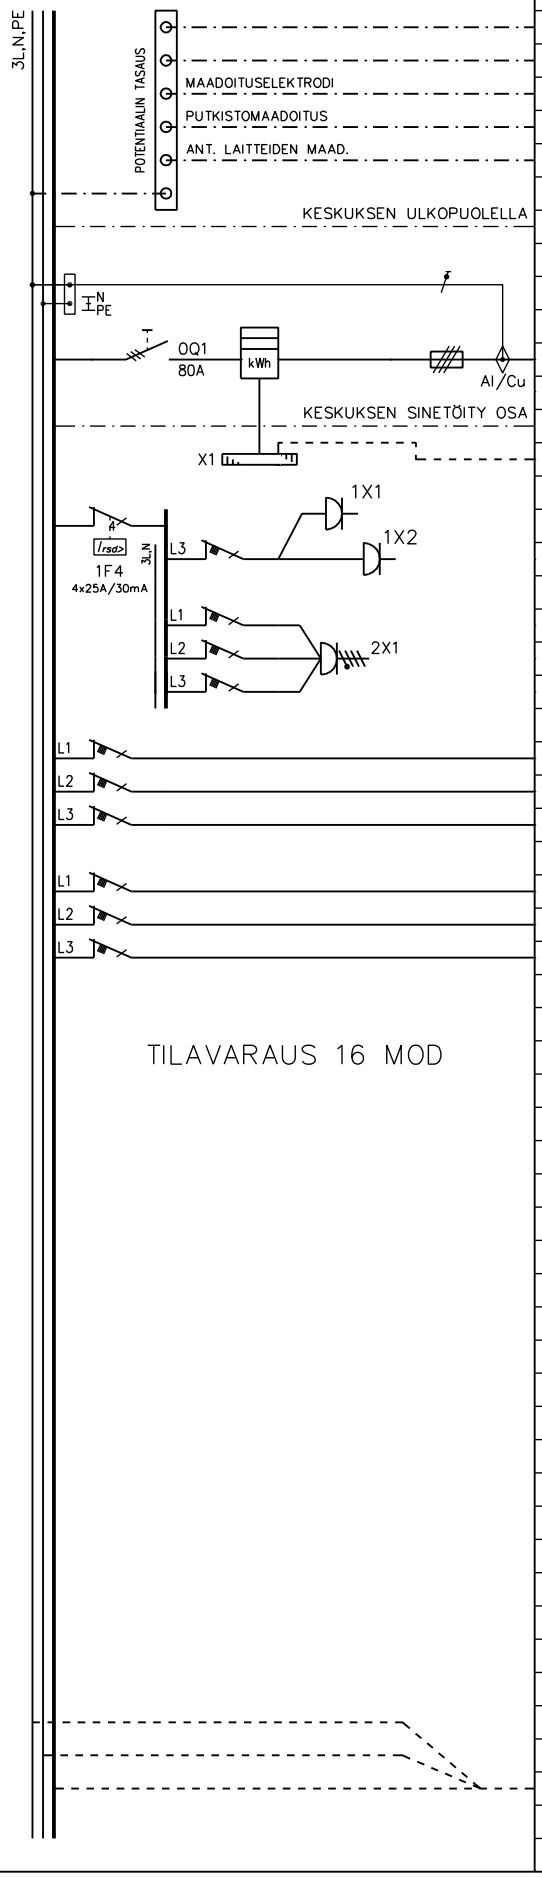

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli	/63		
		(Syötön liittimet Al/Cu 2,5–50mm²)			
		Ohjausriviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		

UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02–550 800 www.utugroup.com	Suunn. RP	Pvm. 5.5.2021	PÄÄKAAVIO	Lehti 2 / 2	Arkistotunnus
	Tark. JK	Muutos RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o	3426373
	Hyv. PK	Suhde			