


Keskuksen syvyys 160 mm

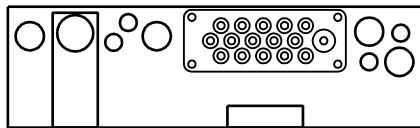

1 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm

KESKUKSEN VÄRI RAL 7024

PÄÄKYTKIMEN LÄHEISYYTEEN KILVET:

HUOM! ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ. KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE, MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA. MITTAUKSEN JÄLKEEN PALAUTA N- JA PE-KISKON YHDISTYS!

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE JÄNNITETTÄ MITTARILTA EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

YLIJÄNNITESUOJAN VARISTORIPATRUUNAT IRROTETTAVA ERISTYSVASTUSMITTAUKSEN AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426379	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	COLLIE3824P632T+PR-YX63A		4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	Ph / kW
Nimellisjännite	Un	400 V	Pistorasieryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Nimellistajuus
Nimellisristysjännite	Ui	400 V	50 Hz
Nimellisvirta, keskus	InA	63 A	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Suojamaad. ja kotelointi
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Maadoitusjärjestelmä
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	TN-S järjestelmä
			Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

collie

UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI	COLLIE3824P632T+PR-YX63A	
InA	63 A	EN 61 439-3
Un	400 V	Valm.
Fn	50 Hz	Valm.nro 3426379
IP	34	Työnro

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022
Tark.	JK	Muutos	RS/3.4.2023
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/3	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
		3426379

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
	5.1		C16		
	5.2		C16		
	5.3		C16		
	6.1		C16		
	6.2		C16		
	6.3		C16		
	7.1		C10		
	7.2		C10		
	7.3		C10		
	7.4		C16		
	7.5		C16		
	7.6		C16		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	<p>8.1</p> <p>8.2</p> <p>8.3</p> <p>8.4</p> <p>8.5</p> <p>8.6</p>		<p>C10</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C16</p> <p>C16</p> <p>C16</p>		

Suunn. RP	Pvm. 17.3.2022	PÄÄKAAVIO	Lehti 3 / 3	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. JP	Suhde		3426379	