


VÄRI RAL 7024

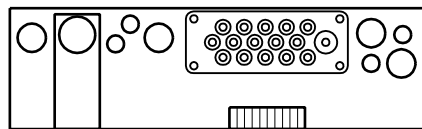

Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426357	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli collie 38P63+PR X			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
Nimellisjännite	Un	400 V	Pistorasieryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistajuuus	50 Hz
Nimellisieristysjännite	Ui: 400 V	Suojous sähköiskulta	Suojomaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	InA 50 A	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	InC - A	Ympäristöolot	Normaalit
Terminen rajavirta	Icw 1s < 10 kA	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Dynaaminen rajavirta	Ipk - kA	Paino	- kg

collie

UTU	UTU OY MADE IN FINLAND	CE	FI
MALLI	collie 38P63+PR X		
InA	50 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)				3426357

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <ul style="list-style-type: none"> MAADOITUSELEKTRODI PUTKISTOMAADOITUS ANT. LAITTEIDEN MAAD. 					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>					
	1.1		C25		
	1.2	Asunto A	C25		
	1.3		C25		
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	2.1		C25		
	2.2	Asunto B	C25		
	2.3		C25		
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	3.1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	3.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	3.3	Pistorasiat Asunto A	C16		
	4.1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	4.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	4.3	Pistorasiat Asunto B	C16		
<p>TILAVARAUS 9 MOD</p>					

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. RP	Pvm. 17.3.2022	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
	Tark. JK	Muutos RS/3.4.2023		Keskustunnus	
	Hyv. JP	Suhde			

3426357