
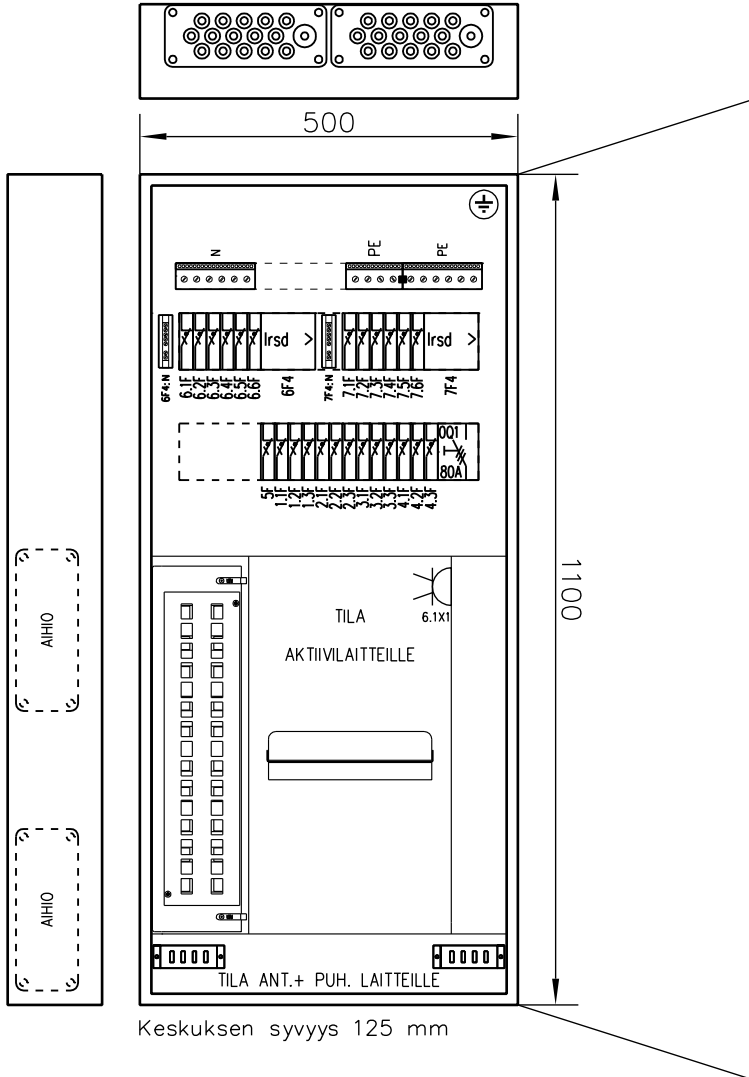


2 x MC-MULTIGATE 16



Keskukseen syvyys 125 mm

MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+1x37,5 mm

KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332185	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8	
Malli	IT-bulldog 3824J V		4--5 autom./vaihe 0,7	
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	
			6--9 autom./vaihe 0,6	
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA		

bulldogUTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI IT-bulldog 3824J V

InA 50 A

EN 61 439-3

Un 400 V

IP 30

F 50 Hz

TYÖ N:o

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019
Tark.	JK	Muutos	RS/2.1.2024
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2

Arkistotunnus

Piir. n:o

3332185

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
	L1	1.1	C10		
	L2	1.2	C10		
	L3	1.3	C10		
	L1	2.1	C10		
	L2	2.2	C10		
	L3	2.3	C10		
	L1	3.1	C16		
	L2	3.2	C16		
	L3	3.3	C16		
	L1	4.1	C16		
	L2	4.2	C16		
	L3	4.3	C16		
	L3	5	C10		
	L1	6.1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C10	
	L2	6.2	C10		
	L3	6.3	C10		
	L1	6.4	C16		
	L2	6.5	C16		
	L3	6.6	C16		
	L1	7.1	C10		
	L2	7.2	C10		
	L3	7.3	C10		
	L1	7.4	C16		
	L2	7.5	C16		
	L3	7.6	C16		

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019
Tark.	JK	Muutos	RS/2.1.2024
Hyv.	PK	Suhde	

PÄÄKAAVIO
 Keskustunnus

Lehti 2/2 Arkistotunnus
 Piir. n:o
3332185