

D muutos  
E muutos  
F muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT :  
1. NIMELLISJÄNNITE / -VIRTA / -TAAJUUS . . . . . 400 V 125 A 50 Hz  
2. TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS . . . . . 6 kA  
3. TASATTU- / ASENNETTU TEHO / COSFII . . . . . kW kW cosfii  
4. OHJAUSJÄNNITEKISKOT . . . . .  EI  ON JÄNNITE \_\_\_V VIRTA \_\_\_A  
5. AC-KISKOT TAI JOHTIMET . . . . .  L1,N  L1,N,PE  L1,L2,L3,N  L1,L2,L3,N,PE

RAKENNETIEDOT :  
1. KESKUSLAJI . . . . .  KENNO  KOTELO  KEHIKKO  
2. ASENNUSTAPA . . . . .  PINTA  UPPO KOTEL. LUOKKA IP 34  
3. KIINNITYS . . . . .  LATTIA  SEINÄ  
4. OVILAITE . . . . .  LUKKO  SALPA  
5. LATT.SEIS.KESK. POHJALEVYT . . . . .  AVOIN  PALONKESTÄVÄ  
6. MAALAUUS . . . . .  VAKIO  ERIKOIS  
7. MITAT . . . . . KORKEUS : 1900 LEV. : 820 SYV. : 245

KALUSTUSTIEDOT :  
1. KALUSTUSTYYPPI . . . . .  KIINTEÄ  ULOSV.  ULOSOT.  
2. KALUSTUSTAPA . . . . .  YSIKKÖ  KESKITETTY  
3. MERKKILAMPUT . . . . .  HEHKU  HOHTO  LEDI  
4. MITTAUKSEN TOIMITTAJA . . . . .  SÄHKÖLAITOS  VALMISTAJA

KAAPELOINTI :  
1. SYÖTTÖKAAPELI . . . . .  YLHÄÄLTÄ  ALHAALTA  
2. PÄÄKAAPELIT . . . . .  YLHÄÄLTÄ  ALHAALTA  KOJEISIIN  RIVIL.  
3. OHJAUSKAAPELIT . . . . .  YLHÄÄLTÄ  ALHAALTA  KOJEISIIN  RIVIL.

TUNNUSMERKINNÄT :  
1. TUNNUSKILVET . . . . .  VALM.NORM.  ERILL.OHJE  
2. KOJEMERKINNÄT . . . . .  JUOKSEVA  KENNOKOHT.  ERILL.OHJE

MUUT TIEDOT : \_\_\_\_\_



LATAUSKESKUS  
LK12116V

Suunn. RS /30.12.2022	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Tark. MK	Lehti 1/3	Piirustusnumero	
Hyv. JP		3500616	

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		KESKUS					RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.						
D	muutos						01F	OHJAUSSULAKE				10/25A	ENNEN KATKAISIJAA						
E	muutos										Q1	SYÖTTÖKATKAISIJA HAGER				125A			
F	muutos										P1	TYÖVIRTALAUKAISIJA (HÄTÄ-SEIS OHJAUS)							
												KANNESSA ANALYSAATTORI MODBUS-VÄYLÄLLÄ (CIRCUTOR CVM-C10-ITF-485-ICT2)							
											2F	ANALYSAATTORIN JÄNNITETIEDOT				C10			
											1F	VARAUS YLIAALTOSUODATTIMELLE				C32			
											3F	LAITETILAN PISTORASIA				C10			
											4F					C10			
											5F					C10			
											6F					C10			
						7F					C16								
						8F					C16								


**UTU OY**  
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
 Puh. 02-550 800  
 www.utu.eu

LATAUSKESKUS  
LK12116V

Suunn. RS /30.12.2022	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Tark. MK	Lehti 2 / 3	Piirustusnumero	
Hyv. JP		3500616	

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		KESKUS					RYHMÄ	OSOITE					TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.			
D muutos E muutos F muutos	A																			
	B						11F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16				
	C						12F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16				
	D						13F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16				
	E						14F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16				
	F						15F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16				
	G						16F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16				
	H						17F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16				
	I						18F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16				
	J						19F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16				
	K						20F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16				
	L						21F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16				
	M						22F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16				
	N						23F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16				
								24F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16			
								25F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16			
								26F	LATAUSASEMA						Cu Max. 6mm <sup>2</sup>		C16			



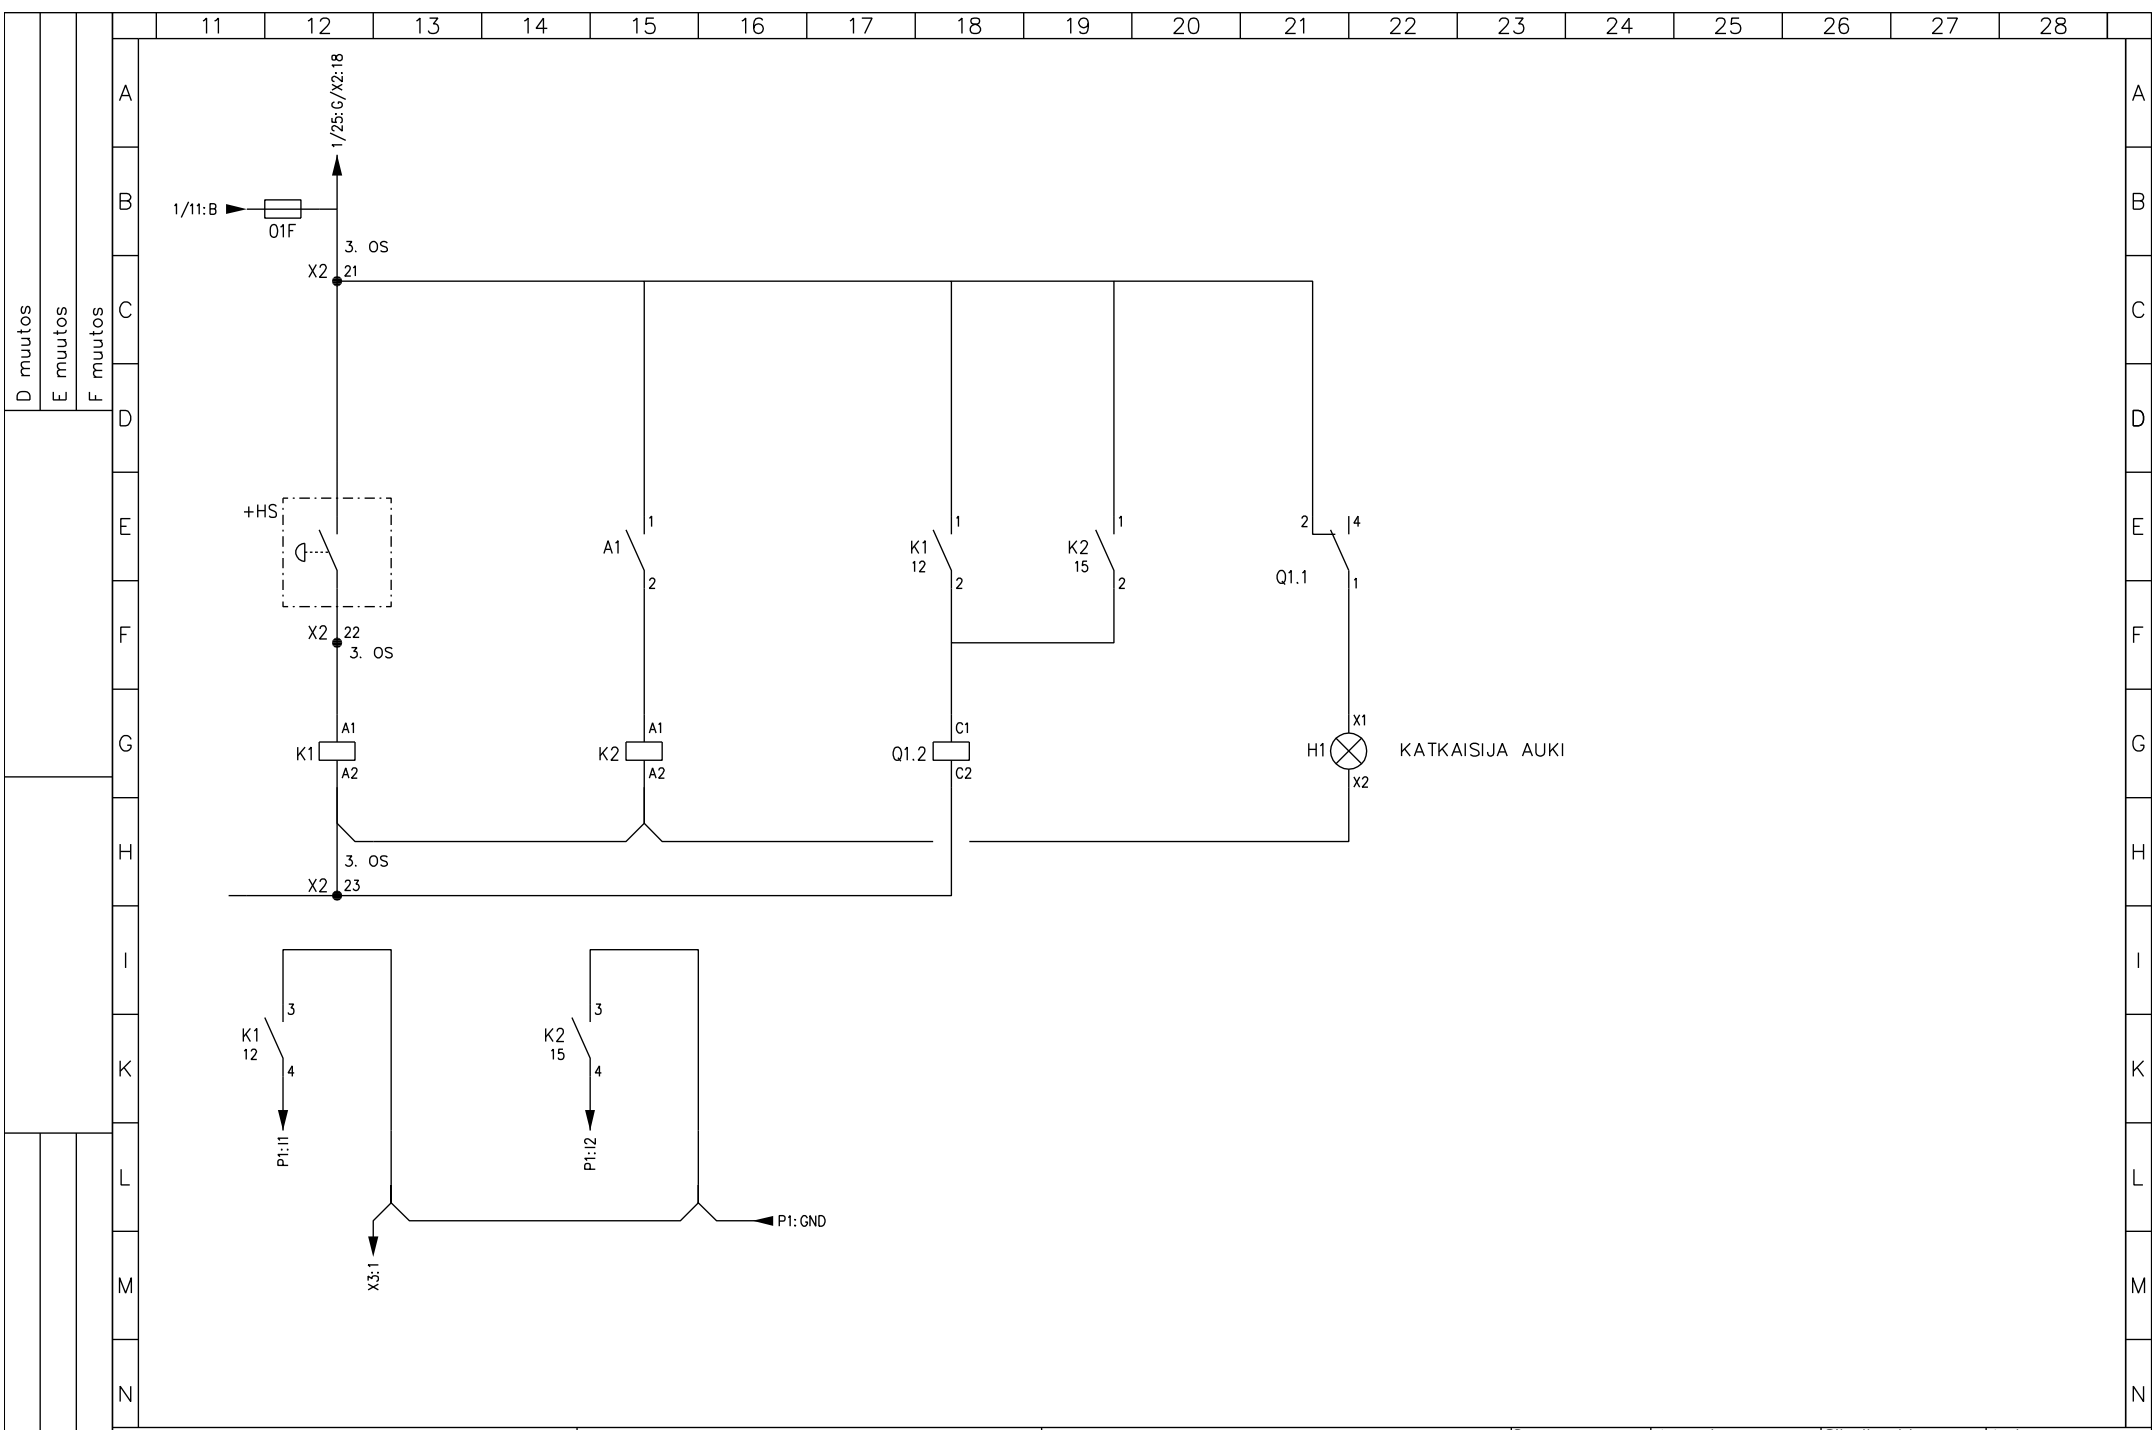

D muutos  
E muutos  
F muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos