


KESKUKSEN KÄYTTÖ  
TÄMÄ PUOLI YLÖSPÄIN

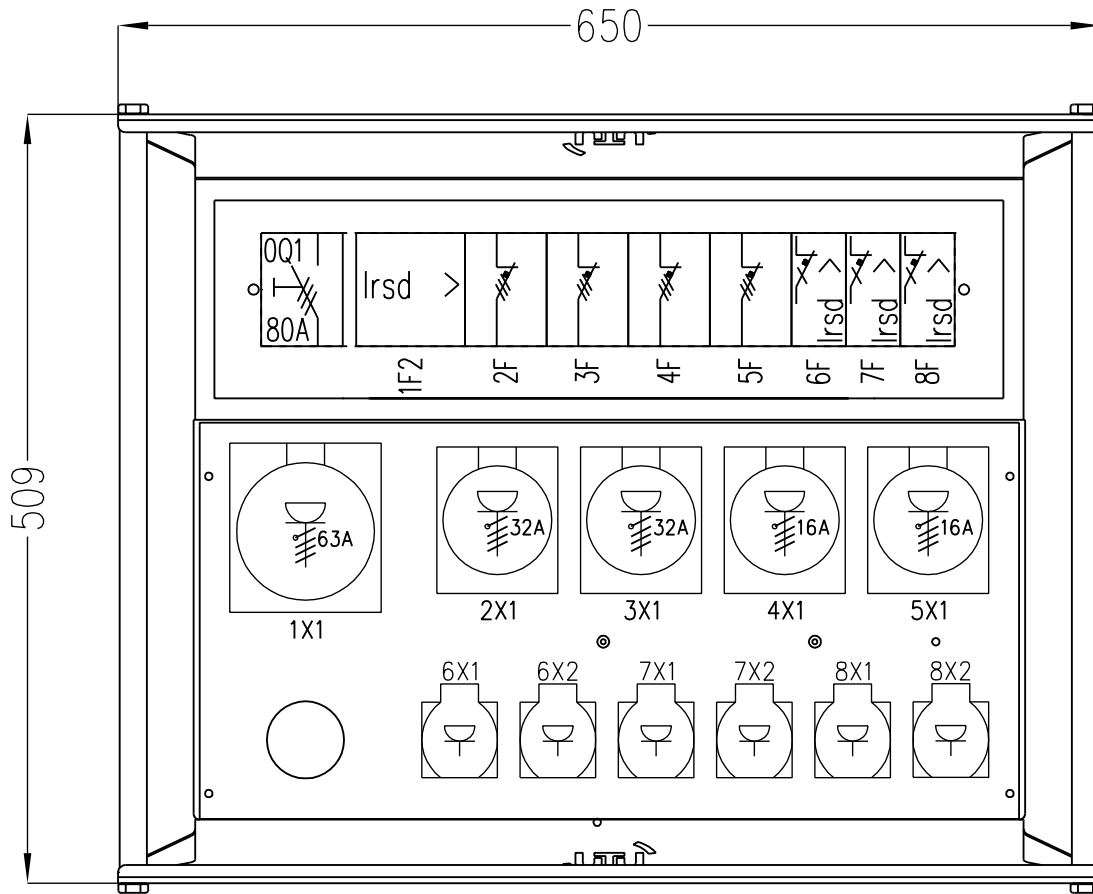

EN 61 439-4	Sähkö n:o	3436705	Nimellinen tasoituskerroin	0,7
Malli	mopsi 63.1226			
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW	
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite		- V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	63 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nc</sub>	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	< 17 kA		

**mopsi**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	mopsi 63.1226		
I <sub>nA</sub>	63 A	EN	61 439-4
U <sub>n</sub>	400 V	IP	44
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	24.6.2020	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:5 (A4)				3436705

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		PISTOTUULPPA SYÖTÖSSÄ 63A PÄÄKYTKIN 80A			
	1	3~PISTORASIA 63A			
	2	3~PISTORASIA 32A	C32		
	3	3~PISTORASIA 32A	C32		
	4	3~PISTORASIA 16A	C16		
	5	3~PISTORASIA 16A	C16		
	6	2xSCHUKO	C16		
	7	2xSCHUKO	C16		
8	2xSCHUKO	C16			