



Keskuksen syvyys 185mm
+ pistorasiat 52mm

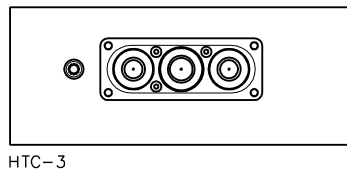

KOTELO: RST

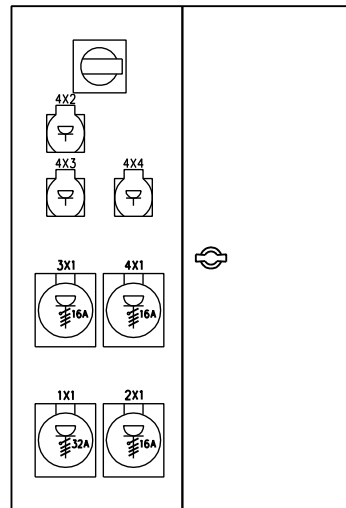

HUOM! ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ. KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE, MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA.

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3436837	Nimellinen tasoituskerroin 0,7
Malli PINSER125.0313RST		
Pl / kW	InA / A	Un / V
		PH / kW
Nimellisjännite	Un 400 V	Nimellistajuuus 50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	Ui 400 V	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA 125 A	Ympäristöolot Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC - A	EMC-käyttöympäristö A ja B
Terminen rajavirta	Icw 1s < 10 kA	Paino - kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk - kA	

pinseri

UTU OY MADE IN FINLAND	CE
MALLI PINSER125.0313RST	
InA 125 A	EN 61 439-3
Un 400 V	Valm.
F _n 50 Hz	Valm.nro 3436837
IP 44	Työnro

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn. RP	Pvm. 15.5.2025	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)			3436837

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		SYÖTTÖ 2xAL/CU 95mm ² MAHDOLLISUUS KETJUTUKSELLE			
	1	3~PISTORASIA 32A	C32		
	2	3~PISTORASIA 32A	C32		
	3	3~PISTORASIA 32A	C32		
	4	3~PISTORASIA 16A + 3x SCHUKO	C16		

UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com	Suunn. RP Tark. JK Hyv. PK	Pvm. 15.5.2025 Muutos Suhde	PÄÄKAAVIO Keskustunnus	Lehti 2/2 Piir. n:o	Arkistotunnus 3436837
---	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	--------------------------