



KOTELO: RST

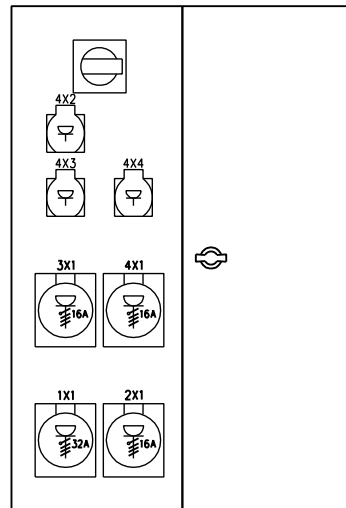

Keskuksen syvyys 185mm
+ pistorasiat 52mm

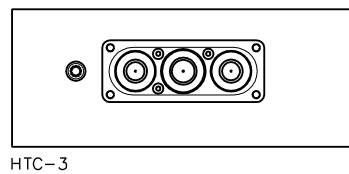

HUOM! ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ. KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE, MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA.

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| EN 61 439-3 | Sähkö n:o | 3436817 | Nimellinen tasoituskerroin | 0,7 |
| Malli | PINSERI80.0313RST | | | |
| P _L / kW | I _{nA} / A | U _n / V | P _H / kW | |
| Nimellisjännite | U _n | 400 V | Nimellistajuuus | 50 Hz |
| Apupiirin nimellisjännite | - | V | Suojaus sähköiskulta | Suojamaad. ja kotelointi |
| Nimellisieristysjännite | U _i | 400 V | Maadoitusjärjestelmä | TN-S järjestelmä |
| Nimellisvirta, keskus | I _{nA} | 80 A | Ympäristöolot | Normaalit |
| Nimellisvirta, piirit | I _{nc} | - A | EMC-käyttöympäristö | A ja B |
| Terminen rajavirta | I _{cw 1s} | < 10 kA | Paino | - kg |
| Dynaaminen rajavirta | I _{pk} | - kA | | |

pinseri

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| UTU OY MADE IN FINLAND | CE |
| MALLI | PINSERI80.0313RST |
| I _{nA} | 80 A |
| EN | 61 439-3 |
| U _n | 400 V |
| Valm. | |
| F _n | 50 Hz |
| Valm.nro | 3436817 |
| IP | 44 |
| Työnro | |

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

| | | | | | | | |
|--------|----|--------|-----------|----------------|-----------|-----|---------------|
| Suunn. | RP | Pvm. | 24.6.2020 | KOKOONPANOKUVA | Lehti | 1/2 | Arkistotunnus |
| Tark. | JK | Muutos | | Keskustunnus | Piir. n:o | | |
| Hyv. | PK | Suhde | 1:10 (A4) | | | | 3436817 |

