


KESKUKSEN KÄYTTÖ
TÄMÄ PUOLI YLÖSPÄIN

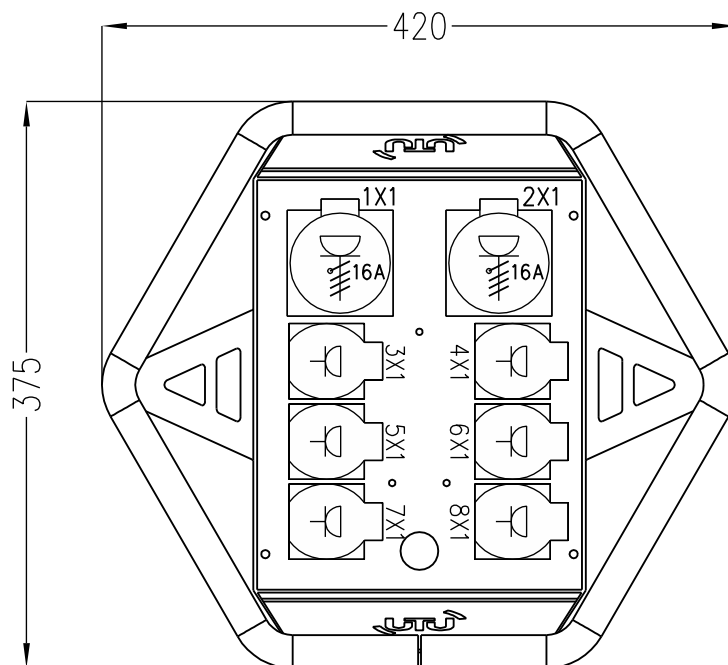

LIITÄ TYÖMAAOLOSUHTEISSA 30mA VIKAVIRTASUOJALLA VARUSTETTUUN PISTORASIAAN
IN CONSTRUCTION SITE CONDITIONS, CONNECT TO A SOCKET SHIELDED WITH A 30mA
RESIDUAL CURRENT DEVICE

EN 61 439-4	Sähkö n:o	3436701	Nimellinen tasoituskerroin	0,7
Malli	mopsi 16.0026M			
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V		Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	16 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw Is	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	< 17 kA		

mopsi

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI mopsi 16.0026M			
InA 16 A	EN 61 439-4		
Un 400 V	IP 44		
F 50 Hz	TYÖ N:o		

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	24.6.2020
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	PK	Suhde	1:5 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti	1/2	Arkistotunnus
Piir. n:o		

3436701

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
3L,N,PE					
		PISTOTULPPA SYÖTÖSSÄ 16A			
		(JOHDIN 14m)			
	1	3~PISTORASIA 16A			
	2	3~PISTORASIA 16A			
	3	SCHUKO			
	4	SCHUKO			
	5	SCHUKO			
	6	SCHUKO			
	7	SCHUKO			
	8	SCHUKO			