
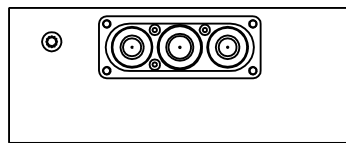
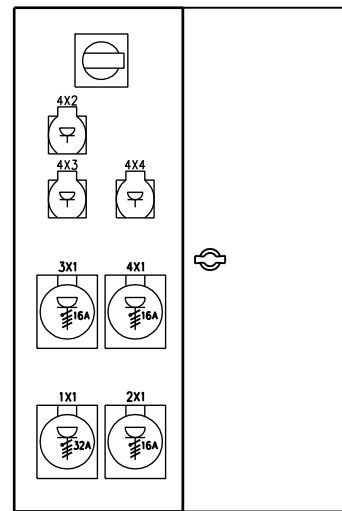


KOTELO:
MAALATTU TERÄS RAL 7035

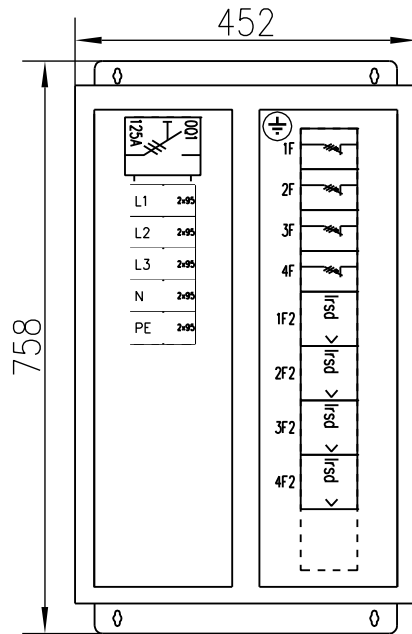

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| EN 61 439-3 | Sähkö n:o | 3436812 | Nimellinen tasoituskerroin | 0,7 |
| Malli | pinseri 80.0133 | | | |
| P _L / kW | I _{nA} / A | U _n / V | P _H / kW | |
| Nimellisjännite | U _n | 400 V | Nimellisaajuus | 50 Hz |
| Apupiirin nimellisjännite | | - V | Suojaus sähköiskulta | Suojamaad. ja kotelointi |
| Nimellisristysjännite | U _i | 400 V | Maadoitusjärjestelmä | TN-S järjestelmä |
| Nimellisvirta, keskus | I _{nA} | 80 A | Ympäristöolot | Normaalit |
| Nimellisvirta, piirit | I _{nC} | - A | EMC-käyttöympäristö | A ja B |
| Terminen rajavirta | I _{cw 1s} | < 10 kA | Paino | - kg |
| Dynaaminen rajavirta | I _{pk} | - kA | | |

pinseri

| | | | |
|-----------------|---------------------------|---------|----------|
| | UTU OY MADE IN FINLAND | | |
| MALLI | pinseri 80.0133 | | |
| I _{nA} | 80 A | EN | 61 439-3 |
| U _n | 400 V | IP | 44 |
| F | 50 Hz | TYÖ N:o | |

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

| | | | | | | | |
|--------|----|--------|-----------|----------------|-----------|-----|---------------|
| Suunn. | RP | Pvm. | 24.6.2020 | KOKOONPANOKUVA | Lehti | 1/2 | Arkistotunnus |
| Tark. | JK | Muutos | | Keskustunnus | Piir. n:o | | |
| Hyv. | PK | Suhde | 1:10 (A4) | | | | 3436812 |

| KESKUS | NRO | NIMITYS | A/A | kW | JOHDOTUS |
|--------|-----|--|-----|----|----------|
| | | SYÖTTÖ 2xAL/CU 95mm ² MAHDOLLISUUS KETJUTUKSELLE | | | |
| | 1 | 3~PISTORASIA 32A | C32 | | |
| | 2 | 3~PISTORASIA 16A | C16 | | |
| | 3 | 3~PISTORASIA 16A | C16 | | |
| | 4 | 3~PISTORASIA 16A + 3x SCHUKO | C16 | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| Suunn. RP | Pvm. 24.6.2020 | PÄÄKAAVIO | Lehti 2/2 | Arkistotunnus |
| Tark. JK | Muutos | Keskustunnus | Piir. n:o | |
| Hyv. PK | Suhde | | 3436812 | |